


058



方位±15度
勾配±3度

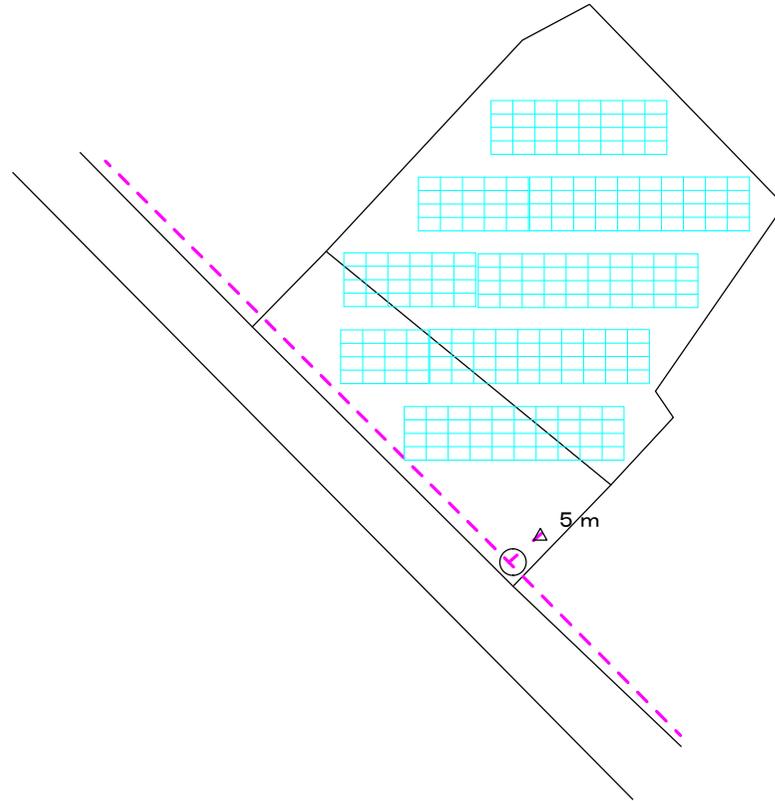

△ 引込柱予定

申請容量	49.9 kw	
パネル容量	75.6 kw	
システム系統		
系統	枚数	設置容量
系統	枚	kw
系統	枚	kw
系統	枚	kw
合計	枚	kw
※系統別パワコン		
kwパワコン	台	直×系統 直×系統 直×系統
kwパワコン	台	直×系統 直×系統 直×系統
kwパワコン	台	直×系統 直×系統 直×系統

	型式など	
モジュール	JAM60S01-300/PR	252 枚
架台		式
パワコン	HSS-PS59EMT15	1 台
パワコン	HSS-PS55EMT15	8 台
接続箱		
直流終電箱		
モニター		台
キュービクル		台
遠隔監視システム		台
ケーブル	引込線30m	セット
パワコン間渡りケーブル		本
モジュール渡りケーブル		本
リモコン接続ケーブル30m		本

月	日	設置住所：岐阜県下呂市
ご署名：		所在地：
印		電話：
	承認者：	作成者：
		作成日：